


# ผังเส้นทางการหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง

พร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

: อาคารแสงเทียน (CB) ชั้นที่ 3


2A

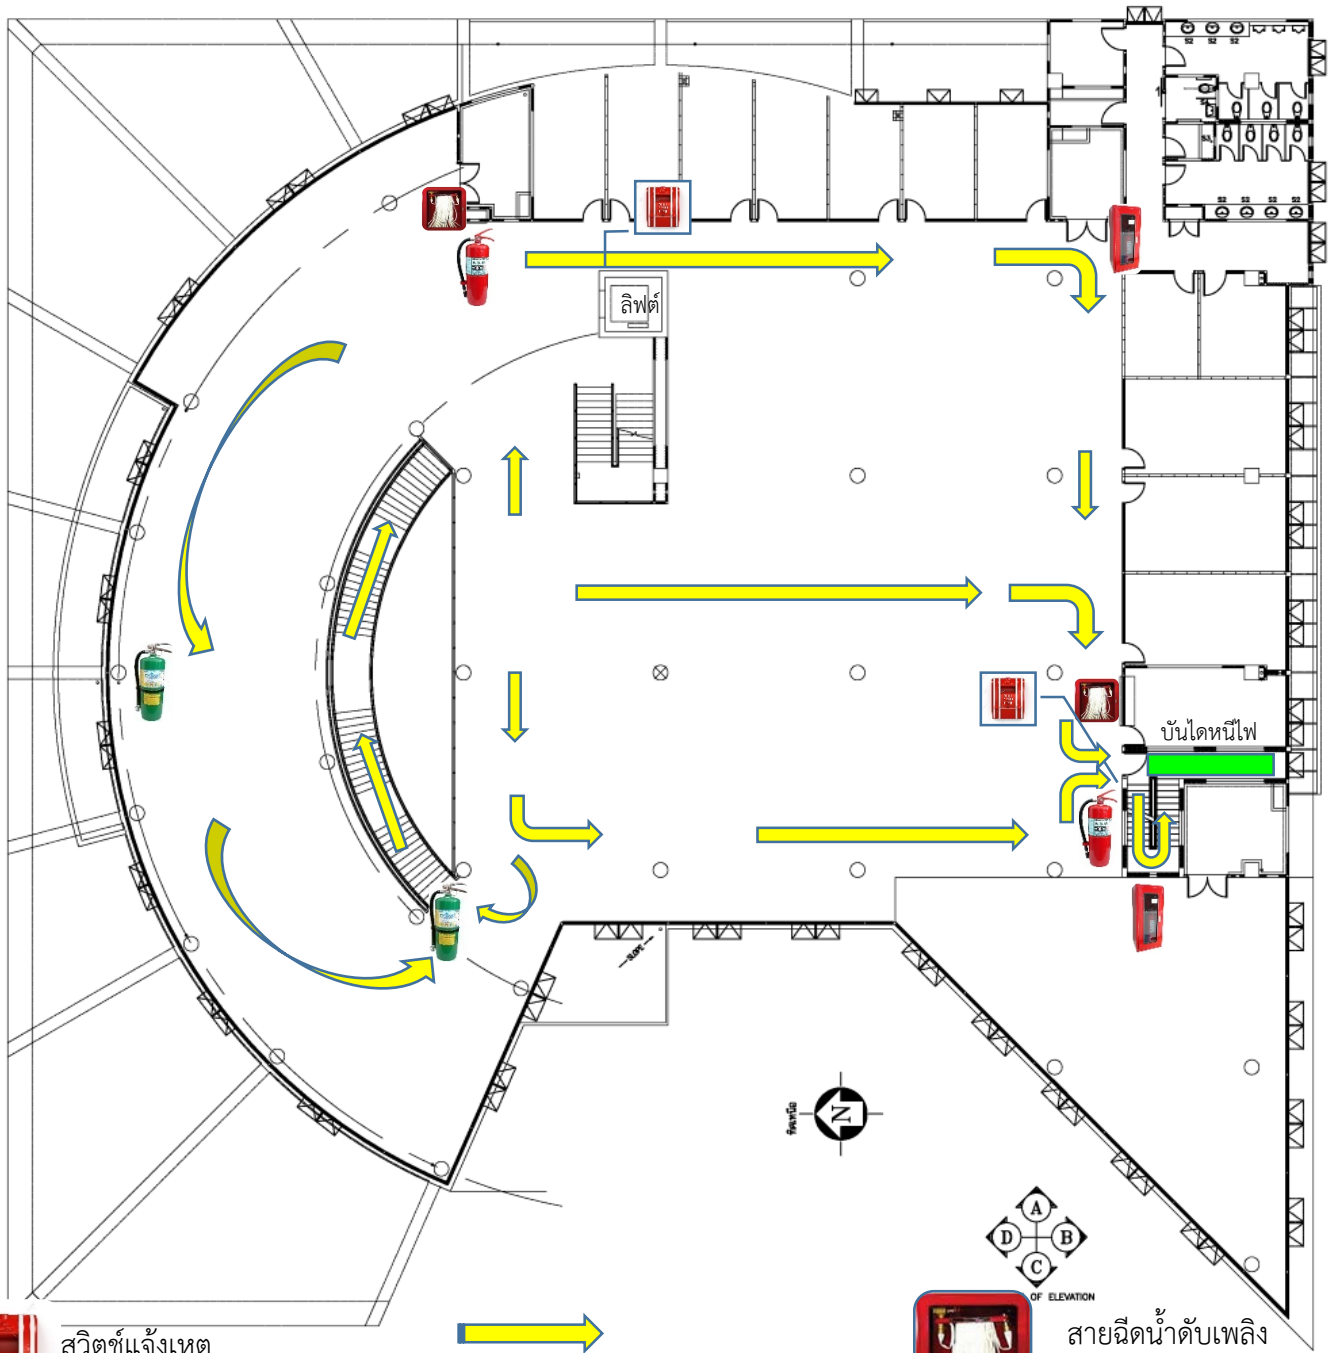



 สวิตช์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

 เส้นทางการหนีไฟ

 สายฉีดน้ำดับเพลิง ความยาว 30 เมตร

 ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมัน ไปไม้กระดาษหญ้าฟางและไฟฟ้า (สารเหลวระเหยไม่ทิ้งคราบ) NON-CFC

 ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมัน ไปไม้กระดาษหญ้าฟางและไฟฟ้า (ทิ้งคราบผงเคมีแห้ง)

 ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้ามีรัศมีใช้งานไม่เกิน 1 เมตร (ไม่มีคราบผงเคมี)